


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»)
424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121
Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Волжском районе»
425060, Россия, Республика Марий Эл, г.Звенигово, ул.Ростовщикова, д.25Б
Телефон +7 (83645) 7-14-51, E-mail: sanzvenigovo@mari-el.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510605
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 16.12.2015 г.



Утверждаю
Руководитель (заместитель)
Испытательного
лабораторного центра


С.В. Мухлыгина
(подпись) (Ф.И.О.)
« 24 » 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2632/2021, 2633/2021, 2634/2021, 2635/2021, 2636/2021, 2637/2021, 2638/2021, 2639/2021, 2640/2021,
2641/2021, 2642/2021, 2643/2021 от 24.05.2021 г.

Наименование пробы (образца испытаний): *Вода подземных источников - Вода питьевая из скважины №1 п. Мочалище*
Вода подземных источников - Скважина №4 п. Мочалище
Вода подземных источников - Вода питьевая из скважины №1 п. Суслонгер, ул. Мира
Вода подземных источников - Вода питьевая из скважины №3 п. Суслонгер, ул. Мира
Вода подземных источников - Вода питьевая из скважины п. Мочалище, ул. Гвардейская
Вода подземных источников - Вода питьевая из скважины №3 п. Суслонгер, ул. Строителей
Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Вода питьевая из водопроводного крана п. Мочалище, ул. Гвардейская, д.8
Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Вода питьевая из водоразборной колонки п. Мочалище пересечение ул. Лесная-Заводская
Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Вода питьевая из водопроводного крана п. Суслонгер, ул. Мира, д.8, кв.29
Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Вода питьевая из водопроводного крана п. Суслонгер, ул. Мира, д.8, кв.45
Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Вода питьевая из водопроводного крана п. Суслонгер, ул. Гагарина, д.3, кв.10
Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Вода питьевая из водопроводного крана п. Суслонгер, ул. 2-я Лесная, д.46
Заказчик: *Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Волжском районе ИНН 1215101152, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121*
Код пробы (образца): 2632.Б.02,04,05.21.3, 2633.Б.02,04,05.21.3, 2634.Б.02,04,05.21.3, 2635.Б.02,04,05.21.3, 2636.Б.02,04,05.21.3, 2637.Б.02,04,05.21.3, 2638.Б.02,04.21.3, 2639.Б.02,04.21.3, 2640.Б.02,04.21.3, 2641.Б.02,04.21.3, 2642.Б.02,04.21.3, 2643.Б.02,04.21.3
Количество (объем) для испытаний: *по 0,5 л., по 1,5 л., по 50 л.*
Тара, упаковка: *стерильные стеклянные тары, пластиковые канистры, пластиковые бутылки*
Основание для отбора: *Поручение №159 от 27.04.2021 г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1*
Цель отбора: *Плановый контроль*
НД на метод отбора: *ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».*
Дата и время отбора пробы (образца): *21.05.2021 г. 11:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *21.05.2021 г. 13:00*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУП «Аква Сервис» МО «Городское поселение Суслонгер» Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Железнодорожная, 60*
Место отбора пробы (образца): *Скважина №1 п. Мочалище,*
Скважина №4 п. Мочалище,
Скважина №1 п. Суслонгер, ул. Мира,

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца (пробы): 2632.Б.02,04,05.21.3, 2633.Б.02,04,05.21.3, 2634.Б.02,04,05.21.3, 2635.Б.02,04,05.21.3,
2636.Б.02,04,05.21.3, 2637.Б.02,04,05.21.3, 2638.Б.02,04.21.3, 2639.Б.02,04.21.3, 2640.Б.02,04.21.3,
2641.Б.02,04.21.3, 2642.Б.02,04.21.3, 2643.Б.02,04.21.3

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 21.05.2021

Дата окончания испытаний: 24.05.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний**	Единицы измерений	Гигиенический норматив*, единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы: 2632.Б.02,04,05.21.3 - Вода подземных источников: Вода питьевая из скважины №1 п. Мочалище					
1	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Привкус	1	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
3	Цветность	2,2 ± 0,7	град.	не более 20 град.	ГОСТ 31868-2012 п. 5
4	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	pH	6,9 ± 0,2	единицы pH	в пределах 6 - 9 единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.)
6	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	мг/дм ³	3,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п. 6
7	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,1	мг/дм ³	45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Аммиак (по азоту)	менее 0,1	мг/дм ³	2,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п. 5
9	Железо	0,36 ± 0,09	мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
10	Хлориды	менее 10	мг/дм ³	350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п. 2
11	Окисляемость перманганатная	0,84 ± 0,17	мгО/дм ³	не более 5,0 мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013
12	Марганец	0,013 ± 0,003	мг/дм ³	0,1 мг/дм ³	ГОСТ 4974 -2014 п. 6
13	Фториды	0,24 ± 0,04	мг/дм ³	1,5 мг/дм ³	ГОСТ 4386-89 п. 1
14	Сульфаты	50,0 ± 5,5	мг/дм ³	500 мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 п. 6
15	Общая минерализация (сухой остаток)	509 ± 54	мг/дм ³	не более 1000 мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
16	Жесткость общая	5,00 ± 0,75	Градус жесткости	не более 7,0 оЖ	ГОСТ 31954-2012 п. 4
Код пробы: 2633.Б.02,04,05.21.3 - Вода подземных источников: Скважина №4 п. Мочалище					
17	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
18	Привкус	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
19	Цветность	менее 1	град.	не более 20 град.	ГОСТ 31868-2012 п. 5
20	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
21	pH	7,1 ± 0,2	единицы pH	в пределах 6 - 9 единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.)
22	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	мг/дм ³	3,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п. 6
23	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,1	мг/дм ³	45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п. 9
24	Аммиак (по азоту)	менее 0,1	мг/дм ³	2,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п. 5
25	Железо	0,20 ± 0,05	мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
26	Хлориды	менее 10	мг/дм ³	350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п. 2
27	Окисляемость перманганатная	0,92 ± 0,18	мгО/дм ³	не более 5,0 мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013
28	Марганец	0,015 ± 0,004	мг/дм ³	0,1 мг/дм ³	ГОСТ 4974 -2014 п. 6
29	Фториды	0,25 ± 0,05	мг/дм ³	1,5 мг/дм ³	ГОСТ 4386-89 п. 1
30	Сульфаты	50,0 ± 5,5	мг/дм ³	500 мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 п. 6
31	Общая минерализация (сухой остаток)	511 ± 51	мг/дм ³	не более 1000 мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
32	Жесткость общая	5,00 ± 0,75	Градус жесткости	не более 7,0 оЖ	ГОСТ 31954-2012 п. 4
Код пробы: 2634.Б.02,04,05.21.3 - Вода подземных источников: Вода питьевая из скважины №1 п. Суслонгер, ул. Мира					
33	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
34	Привкус	1	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
35	Цветность	6 ± 102	град.	не более 20 град.	ГОСТ 31868-2012 п. 5
36	Мутность	1,1 ± 0,2	ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
37	pH	7,1 ± 0,2	единицы pH	в пределах 6 - 9 единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.)

86	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	мг/дм ³	3,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п. 6
87	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,1	мг/дм ³	45,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п. 9
88	Аммиак (по азоту)	менее 0,1	мг/дм ³	2,0 мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5
89	Железо	0,20 ± 0,05	мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
90	Хлориды	менее 10	мг/дм ³	350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
91	Окисляемость перманганатная	0,74 ± 0,15	мгО/дм ³	не более 5,0 мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013
92	Марганец	0,010 ± 0,003	мг/дм ³	0,1 мг/дм ³	ГОСТ 4974 -2014 п. 6
93	Фториды	0,22 ± 0,04	мг/дм ³	1,5 мг/дм ³	ГОСТ 4386-89 п.1
94	Сульфаты	17,0 ± 3,4	мг/дм ³	500 мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 п.6
95	Общая минерализация (сухой остаток)	237 ± 28	мг/дм ³	не более 1000 мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
96	Жесткость общая	1,50 ± 0,23	Градус жесткости	не более 7,0 оЖ	ГОСТ 31954-2012 п.4
Код пробы:2638.Б.02,04.21.3 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода питьевая из водопроводного крана п.Мочалище, ул.Гвардейская, д.8					
97	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
98	Привкус	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
99	Цветность	1,8 ± 0,5	град.	не более 20 град.	ГОСТ 31868-2012 п. 5
100	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
101	Железо	0,32 ± 0,08	мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
Код пробы:2639.Б.02,04.21.3 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода питьевая из водоразборной колонки п.Мочалище пересечение ул.Лесная-Заводская					
102	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
103	Привкус	1	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
104	Цветность	2,2 ± 0,7	град.	не более 20 град.	ГОСТ 31868-2012 п. 5
105	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
106	Железо	0,39 ± 0,09	мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
Код пробы:2640.Б.02,04.21.3 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода питьевая из водопроводного крана п.Суслонгер, ул.Мира, д.8, кв.29					
107	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
108	Привкус	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
109	Цветность	менее 1	град.	не более 20 град.	ГОСТ 31868-2012 п. 5
110	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
111	Железо	0,30 ± 0,08	мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
Код пробы:2641.Б.02,04.21.3 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода питьевая из водопроводного крана п.Суслонгер, ул.Мира, д.8, кв.45					
112	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
113	Привкус	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
114	Цветность	менее 1	град.	не более 20 град.	ГОСТ 31868-2012 п. 5
115	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
116	Железо	0,30 ± 0,08	мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
Код пробы:2642.Б.02,04.21.3 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода питьевая из водопроводного крана п.Суслонгер, ул.Гагарина, д.3, кв.10					
117	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
118	Привкус	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
119	Цветность	менее 1	град.	не более 20 град.	ГОСТ 31868-2012 п. 5
120	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
121	Железо	0,24 ± 0,06	мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
Код пробы:2643.Б.02,04.21.3 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода питьевая из водопроводного крана п.Суслонгер, ул.2-я Лесная, д.46					
122	Запах при 20 °С	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
123	Привкус	0	баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
124	Цветность	менее 1	град.	не более 20 град.	ГОСТ 31868-2012 п. 5
125	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
126	Железо	0,28 ± 0,07	мг/дм ³	0,3 мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют					
Мнения и интерпретации отсутствуют					

Код пробы: 2636.Б.02,04,05.21.3 - Вода подземных источников: Вода питьевая из скважины п.Мочалище, ул.Гвардейская					
17	Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ/100 см ³	отсутствие БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
18	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
19	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
20	Общее микробное число (37)	14	КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 2637.Б.02,04,05.21.3 - Вода подземных источников: Вода питьевая из скважины №3 п.Суслонгер, ул.Строителей					
21	Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ/100 см ³	отсутствие БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
22	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
23	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
24	Общее микробное число (37)	10	КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 2638.Б.02,04.21.3 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода питьевая из водопроводного крана п.Мочалище, ул.Гвардейская, д.8					
25	Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ/100 см ³	отсутствие БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
26	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
27	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
28	Общее микробное число (37)	30	КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 2639.Б.02,04.21.3 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода питьевая из водоразборной колонки п.Мочалище пересечение ул.Лесная-Заводская					
29	Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ/100 см ³	отсутствие БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
30	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
31	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
32	Общее микробное число (37)	4	КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 2640.Б.02,04.21.3 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода питьевая из водопроводного крана п.Суслонгер, ул.Мира, д.8, кв.29					
33	Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ/100 см ³	отсутствие БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
34	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
35	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
36	Общее микробное число (37)	49	КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 2641.Б.02,04.21.3 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода питьевая из водопроводного крана п.Суслонгер, ул.Мира, д.8, кв.45					
37	Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ/100 см ³	отсутствие БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
38	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
39	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
40	Общее микробное число (37)	6	КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 2642.Б.02,04.21.3 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода питьевая из водопроводного крана п.Суслонгер, ул.Гагарина, д.3, кв.10					
41	Колифаги	Не обнаружено в 100 мл	БОЕ/100 см ³	отсутствие БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
42	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
43	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
44	Общее микробное число	5	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01

12	Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	определение в 50 дм3	отсутствие в 50 дм3	МУК 4.2.2314-08
Код пробы: 2636.Б.02,04,05.21.3 - Вода подземных источников: Вода питьевая из скважины п. Мочалище, ул. Гвардейская					
13	Цисты лямблий	Не обнаружено	определение в 50 дм3	отсутствие в 50 дм3	МУК 4.2.2314-08
14	Яйца гельминтов	Не обнаружено	определение в 50 дм3	отсутствие в 50 дм3	МУК 4.2.2314-08
15	Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	определение в 50 дм3	отсутствие в 50 дм3	МУК 4.2.2314-08
Код пробы: 2637.Б.02,04,05.21.3 - Вода подземных источников: Вода питьевая из скважины №3 п. Суслонгер, ул. Строителей					
16	Цисты лямблий	Не обнаружено	определение в 50 дм3	отсутствие в 50 дм3	МУК 4.2.2314-08
17	Яйца гельминтов	Не обнаружено	определение в 50 дм3	отсутствие в 50 дм3	МУК 4.2.2314-08
18	Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	определение в 50 дм3	отсутствие в 50 дм3	МУК 4.2.2314-08
Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют					
Мнения и интерпретации отсутствуют					

Сведения об оборудовании:

№ п/п	Наименование оборудования	Заводской номер, год ввода в эксплуатацию. Инвентарный номер	Сведения о поверке СИ/ аттестации ИО	Действителен до
1	Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М	№257, 2011 г., №10 С1511008	Аттестат А-0157 от 23.04.2021, Протокол №А-0157 от 23.04.2021	23.04.2022

* является справочной информацией

** – результат измерений с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$

Протокол составлен в 3 экземплярах

экземпляр(а) протокола получил: « » 20 г. _____
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»)
424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Волжском районе»

425060, Россия, Республика Марий Эл, г.Звенигово, ул.Ростовщикова, д.25Б

Телефон +7 (83645) 7-14-51, E-mail: sanzvenigovo@mari-el.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510605
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 16.12.2015 г.



Утверждаю
Руководитель (заместитель)
Испытательного
лабораторного центра

С.В. Мухлыгина
(Ф.И.О.)
« 24 » 06 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3980/2021 от 24.06.2021 г.**

Наименование пробы (образца испытаний): *Вода подземных источников - Вода питьевая из скважины №5*
Заказчик: *МУП «Аква-Сервис» муниципального образования «Городское поселение Суслонегр» ИНН 1225001083, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Железнодорожная, 60*
Код пробы (образца): *3980.К.02,04.21.3*
Количество (объем) для испытаний: *0,5 л., 1,5 л.*
Тара, упаковка: *стерильные стеклянные бутылки, пластиковые бутылки*
Основание для отбора: *Договор № 48 от 28.01.2021 г.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
НД на метод отбора: *информация отсутствует*
Дата и время отбора пробы (образца): *информация отсутствует*
Дата и время доставки и приема пробы (образца): *22.06.2021 г. 14:00*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУП «Аква Сервис» МО «Городское поселение Суслонегр» Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Железнодорожная, 60*
Место отбора пробы (образца): *информация отсутствует*
Условия окружающей среды при отборе проб (образцов): *не требуется*
Акт отбора/ приема пробы (образца) (нужное подчеркнуть): *от 22.06.2021г.*
Сотрудник, принявший пробы: *Юрисконсульт Якимова Л. В.*
НД, устанавливающий требования к испытаниям: *СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»*
Дополнительные сведения: *пробы отобраны и доставлены представителем заказчика из скважины №5 п. Мочалище*
Отбор проб (образцов) проведен в присутствии:
представителя Управления Роспотребнадзора: *не требуется*
представителя обследуемого объекта (должность, Ф.И.О.): *Директор Пурцакина Н.Н.*
Лицо ответственное за составление данного протокола: *Юрисконсульт Якимова Л.В.*

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ - Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.
Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
Настоящий документ не может быть воспроизведен не в полном объеме.

1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	№033, 1988 г., б/н	Аттестат А-0153 от 12.02.2021г., Протокол № А-0153 от 12.02.2021 г.	12.02.2022
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	№7808, 1991 г., б/н	Аттестат А-0154 от 12.02.2021 г., Протокол № А-0154 от 12.02.2021 г.	12.02.2022

* является справочной информацией

** – результат измерений с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$

Протокол составлен в 2 экземплярах

1 экземпляр(а) протокола получил: «07» 07 2021 г.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»)

424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Волжском районе»

425060, Россия, Республика Марий Эл, г.Звенигово, ул.Ростовщикова, д.25Б


Телефон +7 (83645) 7-14-51, E-mail: sanzvenigovo@mari-el.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510605

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 16.12.2015 г.



Утверждаю
Руководитель (заместитель)
Испытательного
лабораторного центра

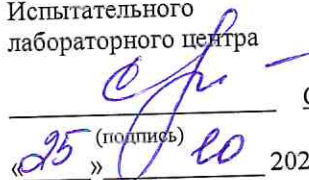
С.В. Мухлыгина
(Ф.И.О.)
25 » 10 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6493/2021 от 25.10.2021 г.**

Наименование пробы (образца испытаний): *Вода подземных источников - Вода питьевая из скважины №4*
Заказчик: *МУП «Аква-Сервис» муниципального образования «Городское поселение Суслонегр» ИНН 1225001083, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Железнодорожная, 60*

Код пробы (образца): *6493.К.02,04.21.3*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 л., 1,5 л., 0,5 л.*

Тара, упаковка: *стеклянная стерильная бутылка, пластиковая бутылка, стеклянная бутылка с закручивающейся крышкой*

Основание для отбора: *Договор № 48 от 28.01.2021 г.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

НД на метод отбора: *информация отсутствует*

Дата и время отбора пробы (образца): *информация отсутствует*

Дата и время доставки пробы (образца): *22.10.2021 г. 09:00*

Сотрудник, отобравший/принявший пробы (нужное подчеркнуть): *Юрисконсульт Якимова Л. В.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *МУП «Аква Сервис» МО «Городское поселение Суслонегр» Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Железнодорожная, 60*

Место отбора пробы (образца): *информация отсутствует*

Условия окружающей среды при отборе проб (образцов): *не требуется*

Условия транспортировки: *информация отсутствует*

Протокол отбора проб (образцов)/акт приема проб (образцов) (нужное подчеркнуть): *от 22.10.2021 г.*

НД, устанавливающий требования к объектам испытаний: *СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»*

Дополнительные сведения: *пробы отобраны и доставлены представителем заказчика из скважины №4 п. Мочалище*

Отбор проб (образцов) проведен в присутствии:

представителя Управления Роспотребнадзора: *не требуется*

представителя обследуемого объекта (должность, Ф.И.О.): *Директор Пурцакина Н.Н.*

Лицо ответственное за составление данного протокола: *Юрисконсульт Якимова Л.В.*


(подпись)

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ - Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть воспроизведен не в полном объеме.

Код образца (пробы): 6493.К.02,04.21.3

Бактериологическая лаборатория

Дата, время начала испытаний: 22.10.2021 09 ч. 40 мин.

Дата, время окончания испытаний: 25.10.2021 09 ч. 40 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний**	Единицы измерений	Гигиенический норматив*, единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы: 6493.К.02,04.21.3 - Вода подземных источников 1 класса: Вода питьевая из скважины №4 п.Мочалище					
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено в 100мл	КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	2	КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют					
Мнения и интерпретации отсутствуют					

Сведения об оборудовании:

№ п/п	Наименование оборудования	Заводской номер, год ввода в эксплуатацию. Инвентарный номер	Сведения о поверке СИ/ аттестации ИО	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	№033, 1988 г., б/н	Аттестат А-0153 от 12.02.2021г., Протокол № А-0153 от 12.02.2021 г.	12.02.2022
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	№7808, 1991 г., б/н	Аттестат А-0154 от 12.02.2021 г., Протокол № А-0154 от 12.02.2021 г.	12.02.2022

* является справочной информацией

** – результат измерений с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$

Протокол составлен в 2 экземплярах

экземпляр(а) протокола получил: «__» ____ 20__ г.
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА